

Compact
Test Systems

Isolationstest / AC/DC- /
Partial Discharge
Measuring Systems

Kompakte Prüfsysteme

Isolationstest / Gleich-, Wechsel- und Teilentladungsprüfungen



H+H
HIGH VOLTAGE
TECHNOLOGY

KOMPAKTE PRÜFSYSTEME

zur Ermittlung der Isolationsfestigkeit

- Wechselladungsprüfsysteme
- Gleichspannungsprüfsysteme
- Teilentladungsprüfsysteme

KOMPAKT SYSTEM
PRÜFEN BIS 30 KV



KOMPAKT 30+
PRÜFEN AB 30 KV



Kalibrator

DIE KOMPLETTLÖSUNG

Die Prüfsysteme verstehen sich als „Komplettlösung“ und beinhalten alle zur jeweiligen Prüfung notwendigen Komponenten. Eine typische Anlage besteht aus:

- Hochspannungssteuerung Typ HVC+ mit PC
- Hochspannungstransformator
- Spannungsregler
- Hochspannungsteiler
- Netzfilter (optional)
- geschirmter Prüfraum (Faradaykäfig) mit Sicherheitsendschalter mit den Innenabmessungen (500 x 600 x 425) mm
- Rack (fahrrbar)
- Monitor 19 Zoll / optional Touchscreen
- Tastatur und Mouse
- Windowssoftware (Windows 10)
- Sicherheitstechnik nach KAT 4
- Warnlampenset gemäß VDE 0104 (rot / grün)

Zusätzlich für die Teilentladungsmessung:

- Koppelkondensator
- Kalibrator
- Teilentladungsmesssystem

Die Auslegung des Hochspannungstransformators und des Koppelkondensators erfolgt nach Kundenvorgabe. Alle Komponenten sind im Rack berührungssicher integriert.

Es stehen folgende Ausführungen als Kompaktversion zur Verfügung:

- Wechsel-, Gleichspannungsprüfsysteme bis (3, 5, 10, 20 oder 30) kV
- Teilentladungsprüfsysteme bis (3, 5, 10 oder 20) kV

All-in-one solution

These testing systems can be considered “all-in” solutions as they incorporate all the components required for the individual tests. A typical unit is made up of the following parts:

- High-voltage controls, type HVC+ with integrated PC
- High-voltage transformer
- regulator
- High-voltage divider
- Mains filter (optional)
- Shielded test area (Faraday cage) with safety limit switch has the inside dimensions (500 x 600 x 425) mm
- Rack (mobile)
- Monitor, 19-inch / option: touch screen
- Keyboard and mouse
- Windows software (Windows 10)
- Safety technology in compliance with Category 4
- Set of warning lamps as prescribed in VDE 0104 (red / green)

Additionally, for partial discharge measurements:

- Coupling capacitor
- Calibrator
- Partial discharge (PD) measuring system

The high-voltage transformer and the coupling capacitor are both dimensioned to customer's specifications. All components are safely integrated in the rack and cannot be touched inadvertently.

The following models are available in a compact version:

- AC/DC testing systems up to (3, 5, 10, 20 or 30) kV
- PD testing systems up to (3, 5, 10 or 20) kV

Prüfanlage Kompakt 30+

Prüfungen oberhalb 30 kV können nur mit der Prüfanlage 30+ angeboten werden. Zusätzlich sind dann (50, 75, 100) kV möglich bei einer maximalen Prüfungsgröße 1,00 m x 1,00 m

In den Ausführungen als Teilentladungsmesssystem sind folgende Komponenten zusätzlich enthalten:

- 1 Messstation
- 1 Vierpol
- 1 Lichtwellenleiter
- 1 Softwarepaket
- 1 LWL Controller
- 1 Koppelkondensator
- 1 Kalibrator mit den Kalibrationsbereichen (1/2/5/10/20/50/100) pC Sondersausführung bis 10 nC verfügbar
- Windows 10 Software

Unterlagen/Dokumentation (in Deutsch/Englisch):
Bedienungsanleitung
CE-Erklärung
Kalibrierzertifikat
Schaltpläne

Erstinbetriebnahme:

Spannungs-Kalibration gemäß DIN ISO 17025 (DAKKS)
Funktionsprüfung mit (INTERNER) Sicherheitsüberprüfung angelehnt an DGUV
Kundenseitig ist ein geeigneter Erdanschluss zur Verfügung zu stellen.

Test System Compact 30+

Test System Compact 30+ is required for tests above 30 kV. In addition, (50, 75, 100) kV are possible for a maximum EUT size of (1x1)m.

As partial discharge testing system the following components are included:

- 1 Measuring Unit
- 1 Quadripole
- 1 Fiber optic cable
- 1 Basic Software
- 1 LWL Controller
- 1 Coupling Capacitor
- 1 Calibrator, Range (1/2/5/10/20/50/100) pC special model up to 10 nC available
- Software Windows 10

Documents
Operation Instructions
CE-Declaration
Calibration Certificate
Schematic

First start-up:

Voltage calibration according to DIN ISO 17025 (DAKKS)
Functional testing with internal security check, adapted to DGUV
Adequate earthing will have to be provided by the customer.

DIE KOMPETENZ

H+H High Voltage Technology GmbH hat sich mit seinen Dienstleistungen und Services einem aufwendigen und strengen Prüfverfahren durch die Deutsche Akkreditierungsstelle unterzogen. Dabei wurden sowohl das Prozedere und die entsprechenden Dokumentationen der Prüfungen und Kalibrationen als auch das technische Equipment des Labors und der Mitarbeiterstab eingehend auf seine Leistungen untersucht.

Die erfolgreiche Teilnahme an diesem Prozess, unter Beachtung gesetzlicher und normativer Anforderungen, ist für uns und unsere Kunden die Bestätigung fachlicher Kompetenz und Beweis für verlässliche Qualität.



The competence

H+H High Voltage Technology services underwent an elaborate and rigid test procedure by the German accreditation body. The procedure and the relevant documentation of tests and calibrations as well as the technical equipment of the laboratory and the staff was thoroughly tested for their performances.

The successful participation in this process in compliance with legal and normative requirements is an acknowledgement of professional expertise and the proof of reliable quality both for us and our customers.



DIE SICHERHEITSTECHNIK

Bei der Fertigung von Hochspannungs-Prüfanlagen wird besonderen Wert auf die sicherheitstechnische und betriebssichere Ausführung der Anlage gelegt. Im Notfall erfolgt die Abschaltung der Netz- und Hochspannung durch zwei Sicherheits-Schütze (Auslegung 6 bis 8-facher Kurzschlussstrom der Anlage), die vor und nach dem Hochspannungsregler installiert werden.

Deren Auslösung erfolgt über jede Komponente der Sicherheitskette (Endkontaktschalter, Not-Aus, usw.) und wird zweipolig ausgeführt.

H+H High Voltage Technology setzt hierbei Komponenten führender deutscher Hersteller („Safety component“) mit doppelter Sicherheit, gemäß KAT 4 ein. Die Anlagen werden in Anlehnung an die DIN ISO 13849 Teil I ausgelegt und entsprechen somit den höchsten Sicherheitsanforderungen.

Safety technology

When producing high-voltage testing systems, H+H High Voltage Technology place particular importance on the safe, reliable design of the equipment. In the event of danger, the operating voltage and high voltage are deactivated by two safety contactors that are installed upstream and downstream of the high-voltage regulating transformer and are dimensioned at 6 to 8 times the short-circuit current of the system.

Because the contactors can be triggered by any element in the safety chain (main contact switch, emergency off switch, etc.), they are designed as double-pole components.

H+H High Voltage Technology utilise elements made in Germany: safety components with double security in compliance with CAT 4. Our equipment is designed to comply with DIN ISO 13849 part I, thus meeting the highest requirements on safety.

DIE STEUERUNG

Variabel und benutzerfreundlich

Die Steuerung vom Typ HVC+ ermöglicht sowohl einen vollautomatischen, wie auch einen manuellen Betrieb der Anlage. Der zum Betrieb notwendige PC ist bereits in der Steuerung integriert. Eine Einstellung der Prüfspannung kann über einen Taster, die Mouse oder über den PC erfolgen. Option Touch-Screen Bildschirm

Folgende Optionen bietet die Steuerung:

- Spannungsanstieg mit vorgewählter Geschwindigkeit bis zum festgelegten Spannungslevel.
- Halten einer Spannung, während einer vorgewählten Zeit (z.B. 1 Min.)
- Spannungsabfall mit vorgewählter Geschwindigkeit.
- Alternativ manueller Betrieb
- Abspeicherung kundenspezifischer Tests und Programme
- Messung der Prüfspannung
- Messung des Prüfstroms
- Festlegung von Abschaltgrenzen für Strom und Spannung
- Durchschlagserkennung

bei der Teilentladungsmessung

- Darstellung der Teilentladung in Abhängigkeit zur Prüfspannung
- Ermittlung der TE - Einsetzspannung
- Ermittlung der TE - Aussetzspannung

The controller

Variable and user friendly

With the controller - type HV-C+ – the system can be operated in either automatic or manual mode. The PC needed for operating the equipment is already integrated into the controller. The test voltage can be set by push-button, the mouse or PC. Touchscreen option.

The following options can be selected:


- Voltage rise at a predefined speed up to the specified voltage level
- Maintaining a voltage for a predefined time (e.g. 1 minute)
- Voltage drop at a predefined speed
- Alternatively, manual operations
- Storage of customised tests and programmes
- Measurement of test voltage
- Measurement of test current
- Definition of shut-off limits for current and voltage
- Breakdown detection

And for partial discharge measurement:

- Representation of PD in dependence on the test voltage
- Determination of PD inception voltage
- Determination of PD extinction voltage


DIE ZUSÄTZE

Für das Wechsel- / Gleichspannungsprüfsystem bis 30 kV sind verschiedene Zusätze erhältlich

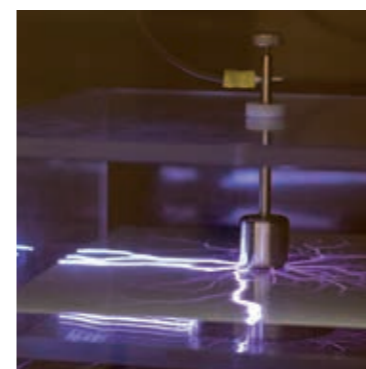

Prüfadapter zur Folienprüfung
gemäß VDE 0303 Teil 21, EN 60243-1

Test adapter for foil testing
according to VDE 0303 part 21,
EN 60243-1

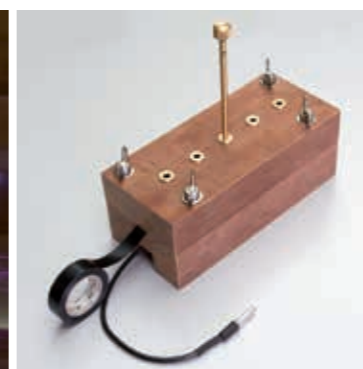

Adapter zur Prüfung von Isolierbändern

Adapter for testing insulation tape




Vollautomatische Umschaltmatrix (ausschließlich für Wechselspannungsausführung)
Mit dieser ist eine Prüfung, von bis zu 10 unterschiedlichen Anschlüssen / Leitungen seriell möglich.

Automatic Switchingbox (Matrix) (only for AC)
With this Matrix, there is a test up to 10 different ports / wires serial possible.

Options


For AC / DC testing systems up to 30 kV, we have various options available

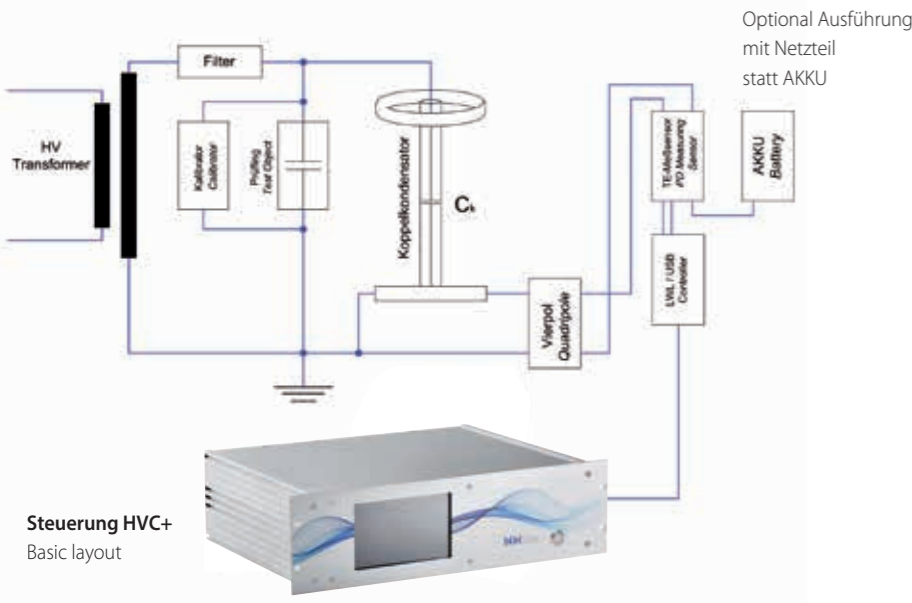

Optional Ausführung mit Netzteil statt AKKU

Steuerung HVC+
Basic layout


Grundaufbau eines Teilentladungsprüfplatzes
Basic layout of a partial discharge testing station

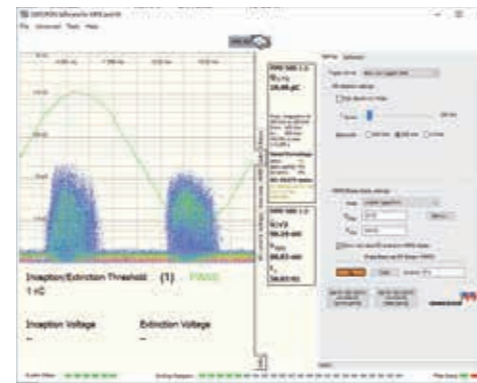


Darstellung der Teilentladung als Summenhäufigkeit
Illustration of a partial discharge as cumulative frequency



Eingabe der Prüfparameter
Input of the testing-parameters

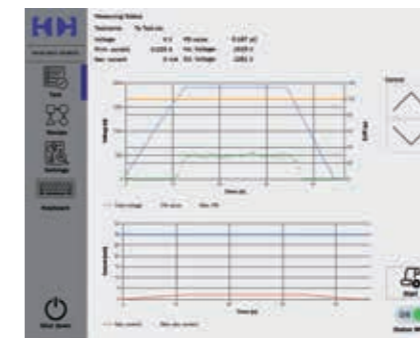

Darstellung der TE max Werte
Prüfprotokoll mit grafischer Darstellung der Prüfspannung und der dazugehörigen Teilentladung
Illustration of the PD max value
Test protocol with illustration of the test voltage and the corresponding PD

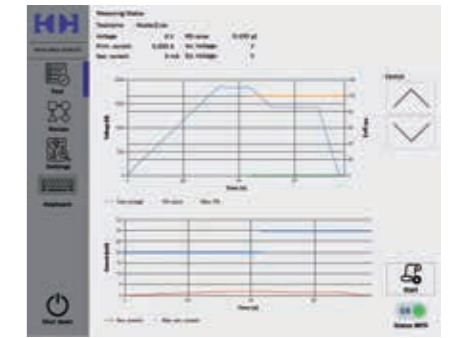

Prüfprotokoll
Wechselspannung / Isolationstest
Darstellung der TE-Werte in Abhängigkeit der Prüfspannung
Test protocol AC / insulation test
Illustration of the PD-value depending of the test voltage

DIE TEILENTLADUNGSPRÜFUNG

Die Teilentladungsprüfung versteht sich als zerstörungsfreier Test für Isoliermedien unter Betriebsbedingungen. Die Messung erfolgt in pC (picocoulomb), und ermöglicht so dem Anwender, eine qualitative Bewertung der Prüfergebnisse.

Die zur Bewertung notwendigen Grenzwerte sind in unterschiedlichen Normen bzw. Produktnormen festgelegt. Für die folgenden Produkte bestehen bereits Normen: Optokoppler, Kondensatoren, Transformatoren, Kabel, Schaltanlagen, usw.

Im Gegensatz zum Impuls- und Isolationstest, findet bei der Teilentladungsprüfung keine Vorschädigung des Prüflings statt.

Das Teilentladungsprüfsystem ermöglicht Messungen im Frequenzbereich bis 2,5 MHz. Somit ist es dem Anwender möglich, den Frequenzbereich zu wählen, der den geringsten Grundstörpegel aufweist.

**Folgende Bandbreiten stehen zur Verfügung:
100 kHz, 300 kHz, 1 MHz**

Der zum Lieferumfang gehörende Faradaykäfig ermöglicht die störungsfreie Messung der Teilentladung mit einem Grundstörpegel ≤ 1 pC. Der integrierte Sicherheitsendschalter gewährleistet den sicheren Betrieb der Anlage und verhindert so den ungewollten Kontakt (Schutz gegen zu hohe Berührungsspannung) mit der Hochspannung. Die Beobachtung des Prüflings ist durch ein geschirmtes Fenster möglich.

Normen:
Das System entspricht der IEC 60270.
(High-voltage test techniques - Partial discharge measurements)

Partial discharge test

PD testing involves a non-destructive test on insulating materials under operating conditions. The unit of measurement unit is pC (picocoulomb), enabling the user to conduct a qualitative analysis of the test results.

Various product and other standards specify the limit values required for such an analysis. Standards are already available for the following products: optical couplers, capacitors, transformers, cables, switchgear, etc.

Contrary to pulse and dielectric testing, PD testing does not subject the test object to any previous damage.

The PD test system facilitates measurements within the frequency range between 0 MHz and 2,5 MHz. The user can consequently select the frequency range with the lowest level of ground noise.

**The following band width are available:
100 kHz, 300 kHz, 1 MHz**

The Faraday cage included in the scope of supply makes it possible to conduct interference-free PD measurements with a background level of ≤ 1 pC. The integrated safety limit switch ensures the reliable operation of the equipment and prevents any unintentional contact with the high voltage (protection against shock). The test object can be observed through a shielded window.

Standards:
This system complies with IEC 60270.
(High-voltage test techniques - Partial discharge measurements)

DIE SOFTWARE

Die Software ermöglicht dem Anwender die Eingabe von Prüfzyklen, die Darstellung des Teilentladungswertes (max.) in Abhängigkeit der dazu gehörigen Prüfspannung und die Protokollierung der Prüfergebnisse.

Das Setzen von TE-Grenzwerten und die Ermittlung der TE-Ein-/Aussetz-Spannung wird durch die Software unterstützt. Manuelle Prüfungen sind ebenfalls möglich. Die Eingabe bzw. die Veränderung von Prüf- und Kalibrierwerten ist kennwortgeschützt und ermöglicht so einen sicheren Betrieb der Anlage. Die Software läuft unter Windows 10.

Die Software ist in drei Anwenderbereiche aufgeteilt:

- Bereich 01**
beinhaltet alle sicherheitsrelevanten Einstellungen der Prüfanlage und ist durch ein Passwort geschützt. (Zugang nur für H+H-Mitarbeiter möglich)
- Bereich 02**
beinhaltet alle prüflingsbezogenen Daten wie: Max. Prüfspannung, TE max, TE Abbruch, Spannungszyklen, usw. (Zugang nur für den Supervisor der Firma möglich)
- Bereich 03**
ermöglicht dem Anwender abgespeicherte Prüfungen zu starten.


Software

The software enables the user to input test cycles, represent the PD value (max.) in relation to the relevant test voltage, and also to document the test results.

Setting the PD limit values and defining the PD on/off voltage is supported by the software. Manual testing is also possible. The input and/or change of test and calibration values is password-protected, thus warranting the safe, reliable operation of the system. The software is compatible with Windows 10.

The software is divided into three user sections:

- Section 01**
This section incorporates all the safety-relevant settings for the test system and is protected by a password. (This can only be accessed by H+H technicians)
- Section 02**
This is where all test object-related data are kept, such as max. test voltage, PD max, PD abort, voltage cycles, etc. (This can only be accessed by the supervisor of the company)
- Section 03**
The user can start the stored tests in this section.

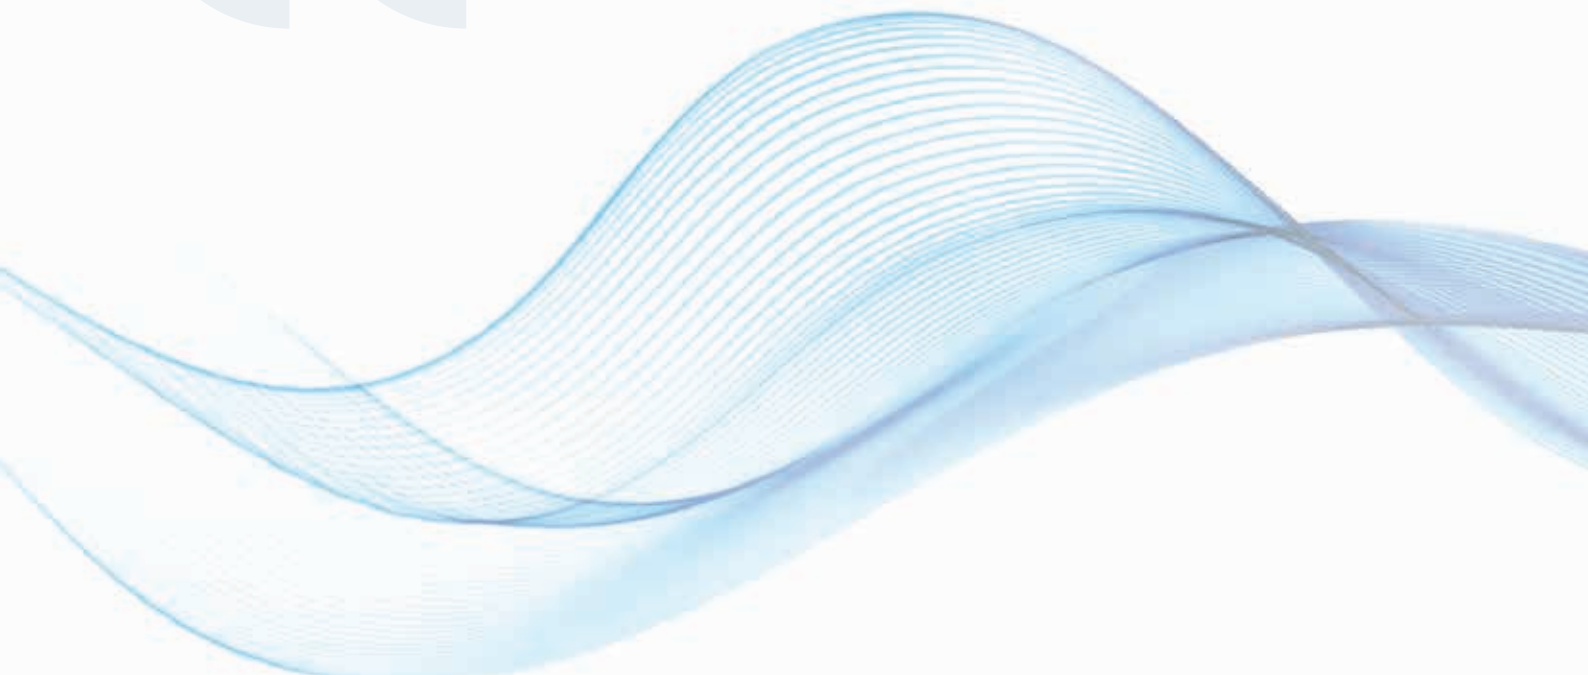

FÜR SIE INTERESSANT:

Calibration
Maintenance
Service
for Electrical Test and
Measuring Systems

KALIBRATION
WARTUNG | SERVICE
ELEKTRISCHER PRÜF- UND
MESSTECHNIK



HH HIGH VOLTAGE
TECHNOLOGY

ESD 3000
Mini ESD-Gewerke
ab 10 kV

ESD 3000



HH HIGH VOLTAGE
TECHNOLOGY

Hochspannungsgenerator
für die Erzeugung von
gedrängte Lichtstromigen
Entladungen

DOW 3000



HH HIGH VOLTAGE
TECHNOLOGY

Shielded Rooms
Unshielded Test Benches
Absorber-Chambern

SCHIRMKABINEN
GESCHIRMTE PRÜFBOXEN
ABSORBERKAMMERN



HH HIGH VOLTAGE
TECHNOLOGY



H+H
HIGH VOLTAGE
TECHNOLOGY

T. +49 (0) 2371 7853-0 F. +49 (0) 2371 7853-28
MAIL INFO@HUNDH-MK.COM
IM KURZEN BUSCH 15 58640 ISERLOHN GERMANY



WWW.HUNDH-MK.COM